

UNLESS OTHERWISE NOTED ALL DIMENSIONS ARE IN mm
AKSI BELİRTİLMEKÇE TÜM ÖLÇÜLER mm DİR

GENEL NOTLAR/GENERAL NOTES

Nol-1 : Tank gövde malzemesi ASTM A 283 GR C (S235 JR(ST 37.2)) kalitesinde olacaktır.

Membranın bağlantı civataları takviyeli kauçuktan imal edilecektir.

Belirlenmeyen kaynaklar sürekli olacaktır.

Belirlenmeyen kaynak kalınlıkları, ince elemanın 0,7 si kadar olacaktır. (a=0,7xTmin)


Kaynak kalınlıkları 3 mm den az olmayacaktır.

Tut çekil elemanları 5a : 1/2" kalitesinde kumlanacak ve 200 mikron epoksi ile kaplanacaktır.

Bütün kaynaklar sızdırmaz olacaktır. Taban sızdırmazlığı testine tabi tutulacaktır.


Kaynak verileri : DIN 1912; TS-1987; ISO-2553-1984

Note-1 :Tank body material will be ASTM A 283 GR C / S235 JR (ST 37.2) quality

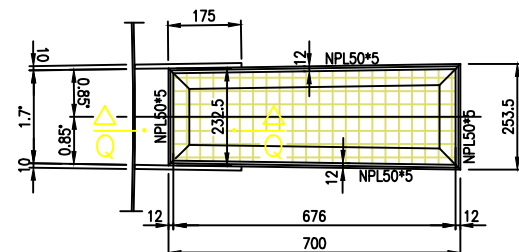

TİPİK BASAMAK DETAYI
(TYPICAL STAIRS DETAIL)



OLCEK: 1/5

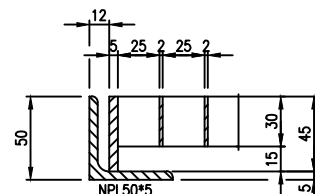


Q-Q KESITI




5-5 KESITI

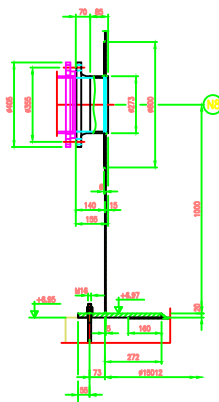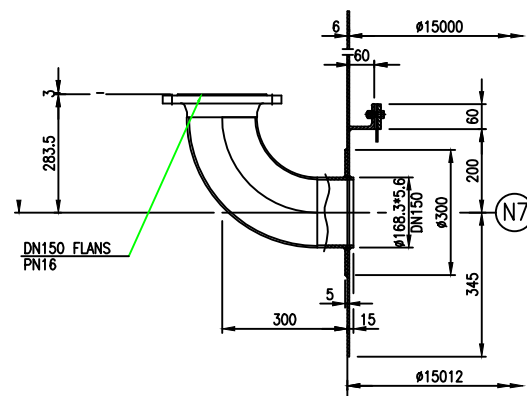


DETAY-12
OLDC: 1/10

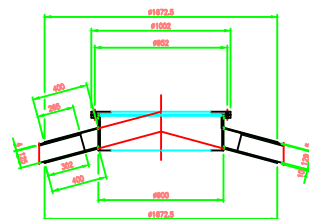


DETAY-14
OLDF: 1/15

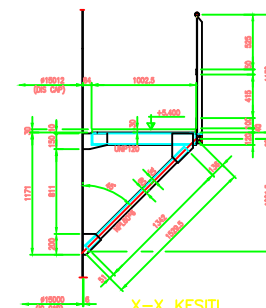

X-X KESIT

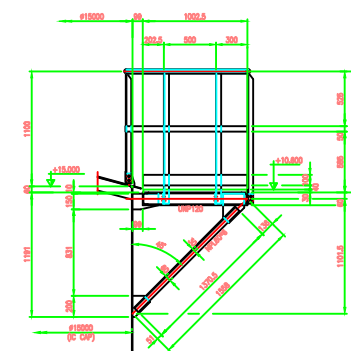

W-W KESI

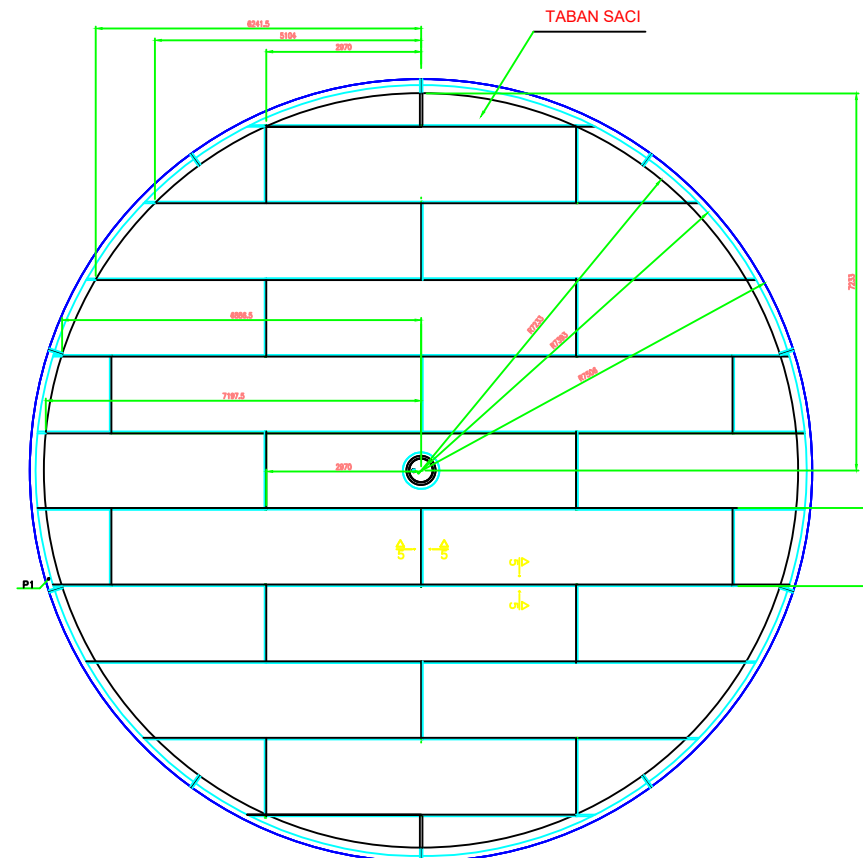

	T.C. SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
ANTALYA METROPOLİTAN MUNICIPALITY Water And Wastewater Administration General Directorate		
HURMA ATIKSU ARITMA TESİSİ GENİŞLETİLMESİ EXTENSION OF HURMA WASTEWATER TREATMENT PLANT		
Only: ASAT Genel Müdürlüğü CONTRACT APPROVAL CONTRACTOR	Only: Proje Yürütme Birimi ALDAS A.Ş. CONTRACT APPROVAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT	
İŞ SONU ÇİZİMLERİ / AS-BUILT DRAWINGS		
ONLY: YERLEŞİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CONTRACT APPROVAL CONTRACTOR	ONLY: MÜHÜRLENEN CONTRACT APPROVAL ENGINEER   ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİTİRİLMİŞTİR PROJE BİTİRİLMİŞTİR	
ONLY: YERLEŞİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CONTRACT APPROVAL CONTRACTOR	PROJE BİTİRİLMİŞTİR  	
PROJE ÖNAY VERİLEBİLECEK KALİTE GÜVENCESİ		
İŞLERİNİ DESIGNED BY	YERLEŞİM DESIGNED BY	İŞLERİNİ DESIGNED BY
06/09/2011 KARAR - 2011	09/09/2011 KARAR - 2011	06/09/2011 KARAR - 2011
EXTENSION OF HURMA WASTEWATER TREATMENT PLANT HURMA ATIKSU ARITMA TESİSİ GENİŞLETİLMESİ		
GAZ DEPOLAMA TANKI AĞIRLIK DISKI VE BASINÇ EMNİYET VANASI BAĞLANTISI GAS STORAGE TANK WEIGHT DISC AND PRESSURE SAFETY VALVE PIPE CONNECTION DETAIL		
ÖLÇEK SCALE	1/50	HEMİŞAHİ HEMİŞAHİ
HURMA-46-M-PP-04		
REVİZE REVISED	0	REVİZE REVISED