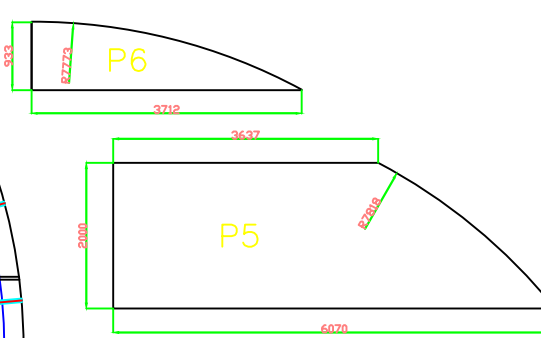
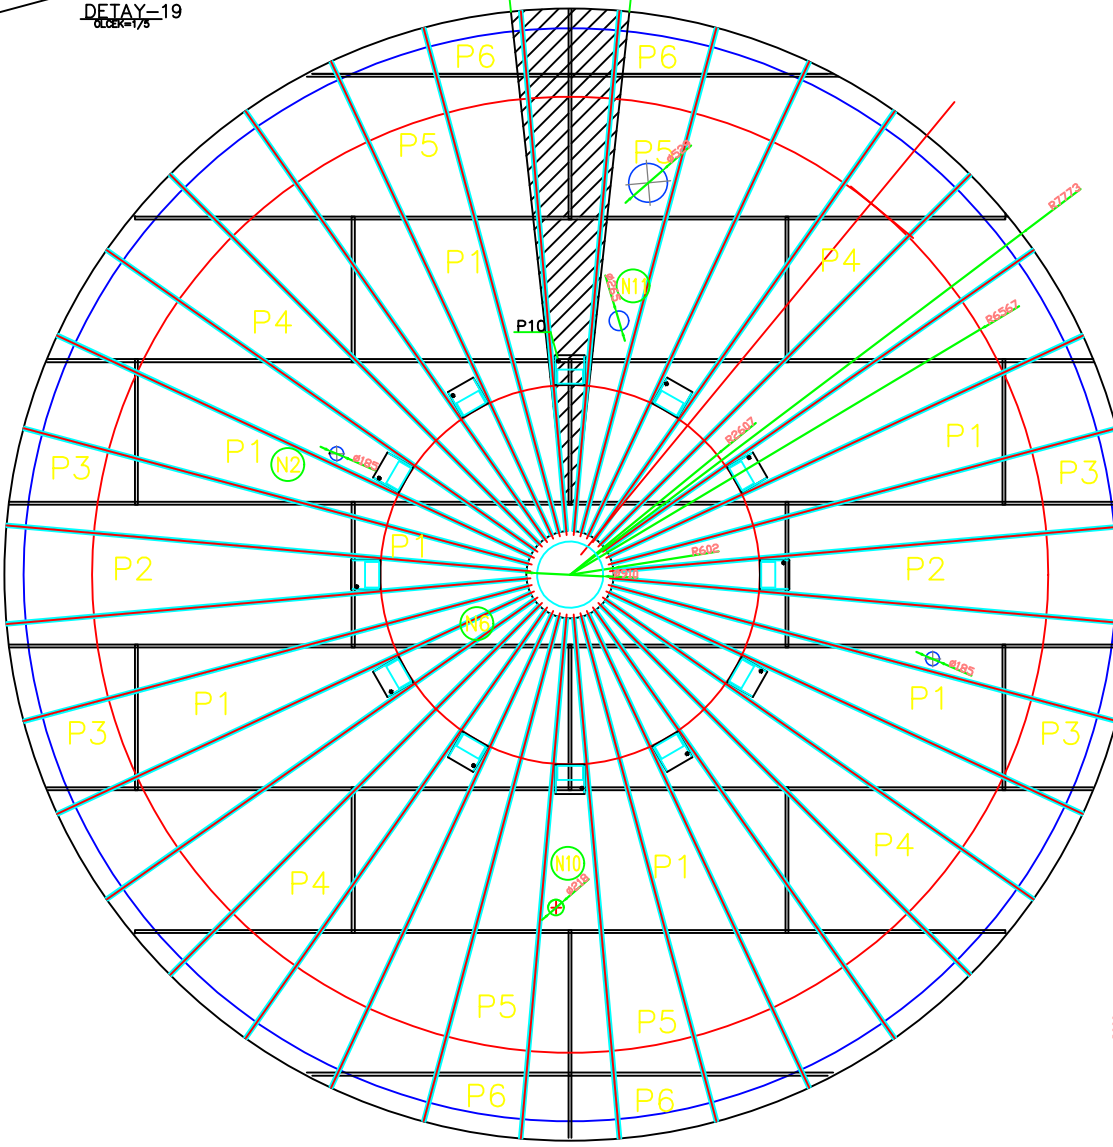


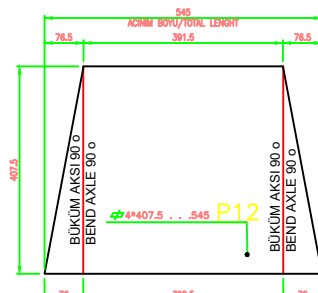
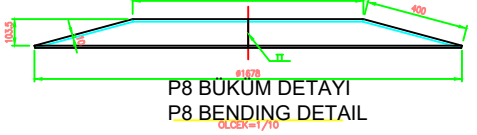
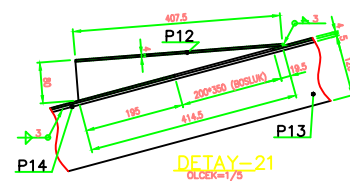
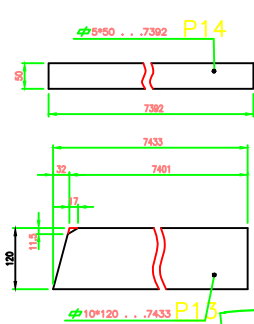
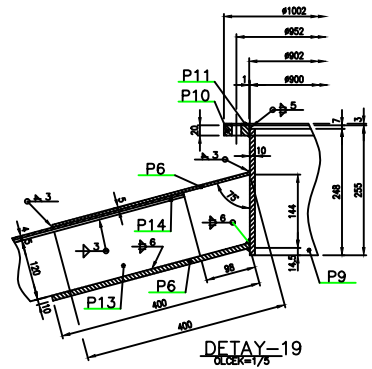
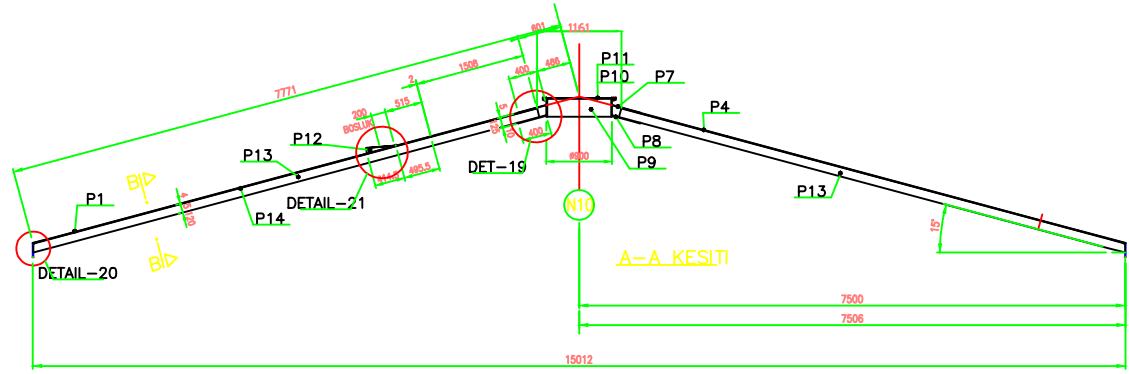


POZE NO POZE NO	PARÇA ADI PARÇA ADI	ADDET ADDET	MALZEME MATERIAL	ALAN AREA	ALAN AREA	NOT/NOTE
1	4*2000 . . . 6000	7	377,28	2640,96		
2	4*2000 . . . 4746	2	302,4	604,8		
3	4*2000 . . . 1247/1773	4	98,28	393,2		
4	4*2000 . . . 3057/4243	4	234,05	936,18		
5	4*2000 . . . 3637/6070	4	330,75	1323		
6	4*837 . . . 3712	4	74,1	296,1		
7	5*1728 . . . 1733	1	—	63,51		
8	10*1728.5 . . . 1734.5	1	—	127,15		
9	10*248 . . . 2796	1	—	54,43		
10	1002/9902 . . . 20	1	—	23,48		
11	CONTA 1002/9902 . . . 3	1	RUBBER	—	0,56	
12	4*407.5 . . . 545	12	6,97	83,66		
13	NPI 120 . . . 8959	36	77,25	2781		
14	5*50 . . . 7392	36	14,50	522,24		
TOPLAM AĞIRLIK / TOTAL WEIGHT (KG)				9850,9		

GENEL NOTLAR/GENERAL NOTES

Not-1 : Tank gövde malzemesi ASTM A 283 GR C /S235 JR(ST 37.2) kalitesinde olacaktır.

Membranın bağlantı civataları takviyeli kauçuktan imal edilecektir.
Belirtilmeyen kaynaklar sürekli olacaktır.
Belirtilmeyen kaynak kalınlıkları , ince elemanın 0,7 si kadar olacaktır. (a=0,7xtnin)
Kaynak kalınlıkları 3 mm den az olmayacaktır.
Tüm çelik elemanlar SA 2 1/2" kalitesinde kumlanacak ve 200 mikron epoksi ile boyanacaktır.
Bütün kaynaklar sızdırmaz olacaktır. Taban sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.
Kaynak verileri : DIN 1912 ; TS-1987 , ISO -2553-1984

Note-1 :Tank body material will be ASTM A 283 GR C / S235 JR (ST 37.2) quality

The membrane connection bolts will be made of reinforced rubber.
All Welds will be continuous unless otherwise stated is not
Not specify the weld thickness, thin element will be up to 0.7 (a=0,7xtnin)
All weld thickness will not be less than 3 mm
All steel components will be sand blasting according to SA 2 1 / 2 "-quality and will be (internal and external surface) painted with 200 microns epoxy
All welds will be tight. Tank bottom will be leakage test
Welding standart : DIN 1912 ; TS-1987 , ISO -2553-1984

KAYNAK SEMBOLÜ : KÖŞE KAYNAĞI KALINLIĞI : a
WELD SYMBOL : BORDER WELDIN THICKNES : a

UNLESS OTHERWISE NOTED ALL DIMENSIONS ARE IN mm
AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜM ÖLÇÜLER mm DİR

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA METROPOLITAN MUNICIPALITY
Water And Wastewater Administration General Directorate

HURMA ATIKSU ARITMA TESİSİ GENİŞLETİLMESİ
EXTENSION OF HURMA WASTEWATER TREATMENT PLANT

Onay: ASAT Genel Müdürlüğü
CONTRACT APPROVAL CONTRACTOR

Onay: Proje Yürütme Birimi
ALDAŞ A.Ş.
CONTRACT APPROVAL PROJECT APPLICATION UNIT

PROJE ADI/NAME
İŞ SÖZLÜ ÇİZİMLERİ / AS-BUILT DRAWINGS

ONAY YERLERİ/NOT
CONTRACT APPROVAL CONTRACTOR

ONAY YERLERİ/NOT
CONTRACT APPROVAL ENGINEER

YERLİ/LOCAL
CONTRACTOR

PROJE YÜRÜTME
SRD 3K

PROJE YÜRÜTME KALİTE KONTROLÜ
PROJE YÜRÜTME KALİTE KONTROLÜ

YERLİ/LOCAL
CONTRACTOR

PROJE YÜRÜTME KALİTE KONTROLÜ
PROJE YÜRÜTME KALİTE KONTROLÜ

EXTENSION OF HURMA WASTEWATER TREATMENT PLANT
HURMA ATIKSU ARITMA TESİSİ GENİŞLETİLMESİ

GAZ DEPOLAMA TANKI
ÇATI İMALAT DETAYLARI
TANK ROOF CONSTRUCTION
DETAIL

ÖLÇÜ/SCALE
1/35

PROJE NO/PROJECT NO
HURMA-46-M-PP-09

PROJE YÜRÜTME
SRD 3K